

DN25 Serviceeinheit

Die Serviceeinheit zeichnet sich durch Ihre kompakte dreifach Funktion aus und ist in jedem Heizkreislauf einsetzbar. Sie dient als Luft/Gasabscheider, Schmutz- und Schlammabscheider, sowie als Magnetitabscheider und schont alle Systemkomponenten wie Pumpen, Ventile und Kugelhähne. Wahlweise mit oder ohne Hydraulische Weiche einsetzbar.



Ausführungen

Artikelnr.

Serviceeinheit

A.70.025.100D

TECHNISCHE DETAILS


Nenndurchmesser	DN25
Anschlussdimensionen	verteilerseitig oben - 1 1/2 "G erzeugerseitig unten - 1" mit Überwurfmutter 1 1/2"Rp
Achsabstand Vor- und Rücklauf	125mm
Abmessung	H 376mm x B 250mm x T xxxmm
Materialien	EPP, Messing, Stahl, EPDM Dichtungen
Einsatzbereich	Kvs x,0m ³ /h, bis 120°C, bis 110kW
Betriebsdruck	max. 6bar

Zubehört

Ausführungen

Artikelnr.

DN25 Absperrset (2x Kugelhahn + Überwurfmutter und Dichtung) A.21.A25.020D

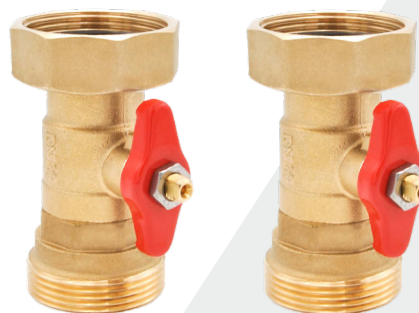

Hengstbergstraße 6

04668 Grimma



www.entec-pul.de



info@entec-pul.de




+49 (0)343 770 77 07-0



+49 (0)343 770 77 07-77

DN25
Serviceeinheit

Teilbeschreibung

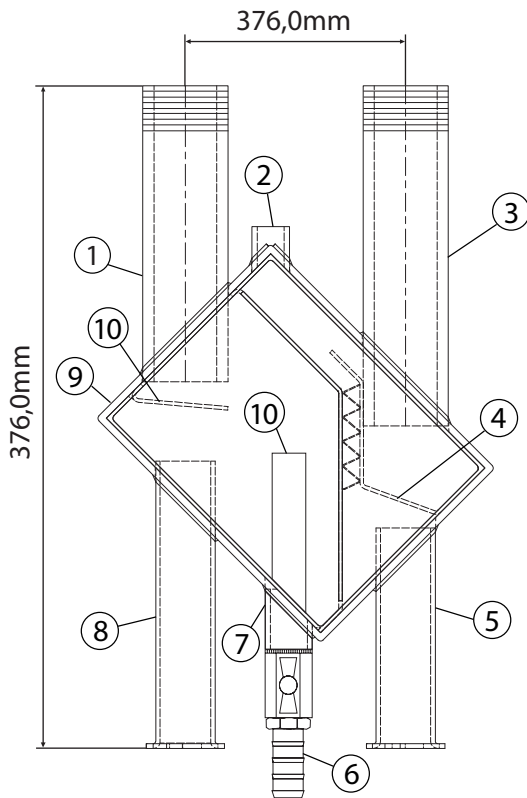

- ① Rückfluss Rohr flachdichtend
- ② Schweißmuffe 3/8"Rp
- ③ Durchfluss Rohr flachdichtend
- ④ Mengenteiler
- ⑤ Durchfluss Rohr kurz flachdichtend
- ⑥ Kugelhahn mit Tülle 1/2"G
- ⑦ Schweißmuffe 1/2"Rp
- ⑧ Rückfluss Rohr lang flachdichtend
- ⑨ Grundkörper
- ⑩ Strömungskammer Teiler
- ⑪ Tauchhülse mit Magneten

Installationshinweise

Die Installationsarbeiten sowie anfallenden elektrischen Anschlussarbeiten sind von einer Elektro- sowie einer Sanitär und Heizungsfachfirma durchzuführen.

Die Serviceeinheit wird Installationsbereit vormontiert und druckgeprüft ausgeliefert und kann direkt im Heizungssystem eingebaut werden.

Wartungshinweise

Die Serviceeinheit muss jährlich auf Dichtigkeit überprüft werden. Bei sich einstellenden Undichtigkeiten sollten die Flachdichtungen an den sich abzeichnenden Stellen getauscht werden.

Um die Beweglichkeit der Kugelhähne in der geplanten Betriebszeit zu gewährleisten, müssen diese halbjährlich bewegt werden, damit werden Ablagerungen frühzeitig gelockert. Die Kugelhähne dazu einmal schließen und wieder öffnen.

Um die Serviceeinheit einmal jährlich zu spülen, empfiehlt sich ein Absperset.



Hengstbergstraße 6

04668 Grimma



www.entec-pul.de



info@entec-pul.de



+49 (0)343 770 77 07-0



+49 (0)343 770 77 07-77